

2025 METŲ KLIENTŲ APKLAUSOS ANALIZĖ

2026-01-20

UAB „Plungės vandenys“ kiekvienais metais vykdo abonentų ir vartotojų apklausą, kurios tikslas sužinoti jų nuomonę apie teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę. Apklausoje dalyvaujantys respondentai atsakė į pateiktus bendrovei aktualius anketos klausimus ir pateikė bendrovei naudingų pasiūlymų bei pastabų dėl vykdomos veiklos. Klientų tyrimo duomenų analize padarytos išvados leidžia bendrovei įvertinti organizacijos veiklą bei sužinoti trūkumus. Gauti tyrimo duomenys padeda geriau pažinti klientų poreikius, sužinoti problemas, su kuriomis jie susiję ir spręsti jas. Apklausa buvo publikuota internete, bendrovės internetiniame puslapyje, Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, taip pat informacija apie vykdomą apklausą buvo siunčiama asmeniškai klientams elektroniniu paštu. Tyrimui buvo pasirinkta anketinė apklausa. Parengtas klausimynas iš 21 bendrovei aktualių klausimų: apie geriamojo vandens kokybę, vandens slėgį, nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, bendrovės teikiamų paslaugų kokybę, aptarnaujančio personalo bei darbuotojų darbą, taip pat įtraukti klausimai susiję su korupcijos prevencija bendrovėje. Apklausa buvo vykdoma nuo 2025 m. spalio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. internetu. Į apklausos anketos klausimus atsakė 398 respondentai. (2024 m. apklausoje dalyvavo 871 respondentai).

VARTOTOJŲ NUOMONĖ APIE VANDENS KOKYBĘ IR SLĖGĮ

Vandens kokybė. Vandens kokybę vartotojai įvertino pagal pagrindinius vandens kokybės rodiklius: kvapą, skonį, spalvą, tinkamumą maistui.

- labai gerai įvertino 33% (2024 m.- 25%) respondentų;
- gerai –52% (2024 m.- 60%);
- prasta –15% (2024 m.- 12%);
- neatsakė į klausimą -0% (2024 m.- 3%) klientų (žr.1 pav.).

Vandens slėgis.

- tenkina visada –88% (2024 m.- 87%);
- per didelis –0% (2024 m.- 1%);
- ryte ir vakare per mažas – 4% (2024 m.- 6%);
- savaitgaliais per mažas -2% (2024 m.-1%);
- visą laiką per mažas -5% (2024 m.- 3%);
- neatsakė į klausimą -1% (2024 m.- 2%) klientų. (žr. 2 pav.).

Ar geriate vandenį iš čiaupo?

- dauguma vandens vartotojų, 81% (2024 m.-77%) geria vandenį iš čiaupo;
- 18% (2024 m.-19%)-negeria;
- 1% (2024 m.- 4%) klientų neatsakė į klausimą (žr.3 pav.).

Ar pasitaiko tiekiamo vandens kokybės pablogėjimų? (Teka drumstas, rusvas vanduo)


- nepasitaikė-43% (2024 m.-35%);
- pasitaiko retai -44% (2024 m.-50%);
- būna dažnai-7% (2024 m.-6%);
- vanduo pastoviai prastas-5% (2024 m.- 5%).
- 1% (2024 m.- 4%) neatsakė į šį klausimą.

Kaip dažnai nutraukiamas vandens tiekimas? Respondentų atsakymai pasiskirstė taip:

- nepamenu kada nebuvo vandens -49% (2024 m.-48%);
- retai-47% (2024 m.-48%);
- vandens nebūna dažnai-2% (2024 m.-2%);
- 2% (2024 m.- 2%)-neatsakė į klausimą.


Geriamojo vandens tiekimo pertrūkių.

- niekada nepatiria-44% (2024 m.-35%) vartotojų;
- iki 3val.- 38% (2024 m.-39%);
- iki 6val.-12% (2024 m.- 14%);
- daugiau kaip 6 val., 4% (2024 m. 6%);
- 2% (2024 m.-6%) neatsakė į klausimą. (žr.4 pav.).

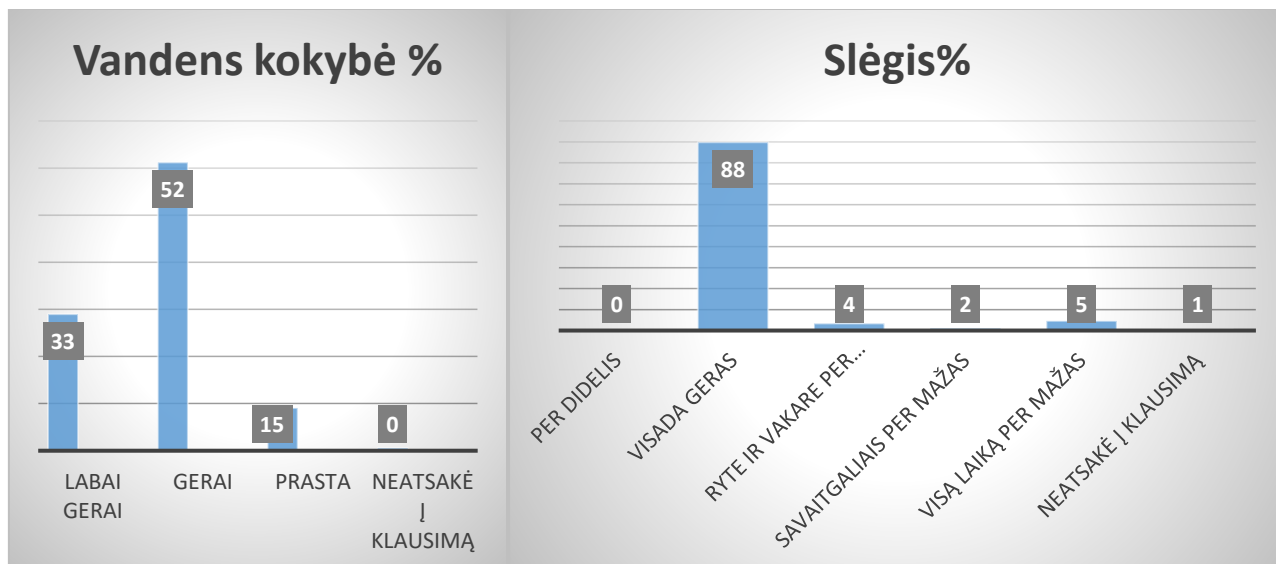

1pav.

2 pav.

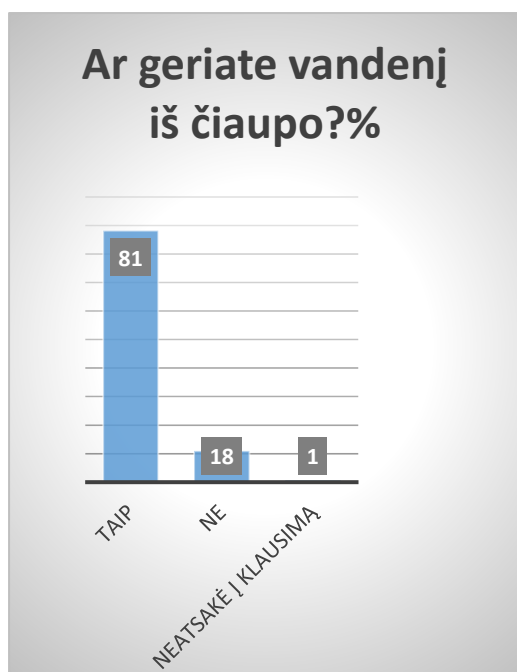

3 pav.



4 pav.


NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖ

Nuotekų tvarkymo paslaugomis iš atsakiusių respondentų:

- naudojasi -82% (2024 m.-66%);
- turi nuotekų kaupimo rezervuarą- 3% (2024 m.-2%);
- naudojasi lauko tualetu-2% (2024 m.- 3%);
- turi biologinius valymo įrenginius 4% (2024 m.-5%);
- neatsakė į klausimą 9% (2024 m.-24%). (žr.5 pav.)

Patalpų užtvindymo nuotekomis:

- niekada nepatyrė-84% (2024 m.-88%);
- buvo -5% (2024 m.-4%);
- neatsakė į klausimą 4% (2024 m.- 8%).
- paslaugomis nesinaudoja 7%.

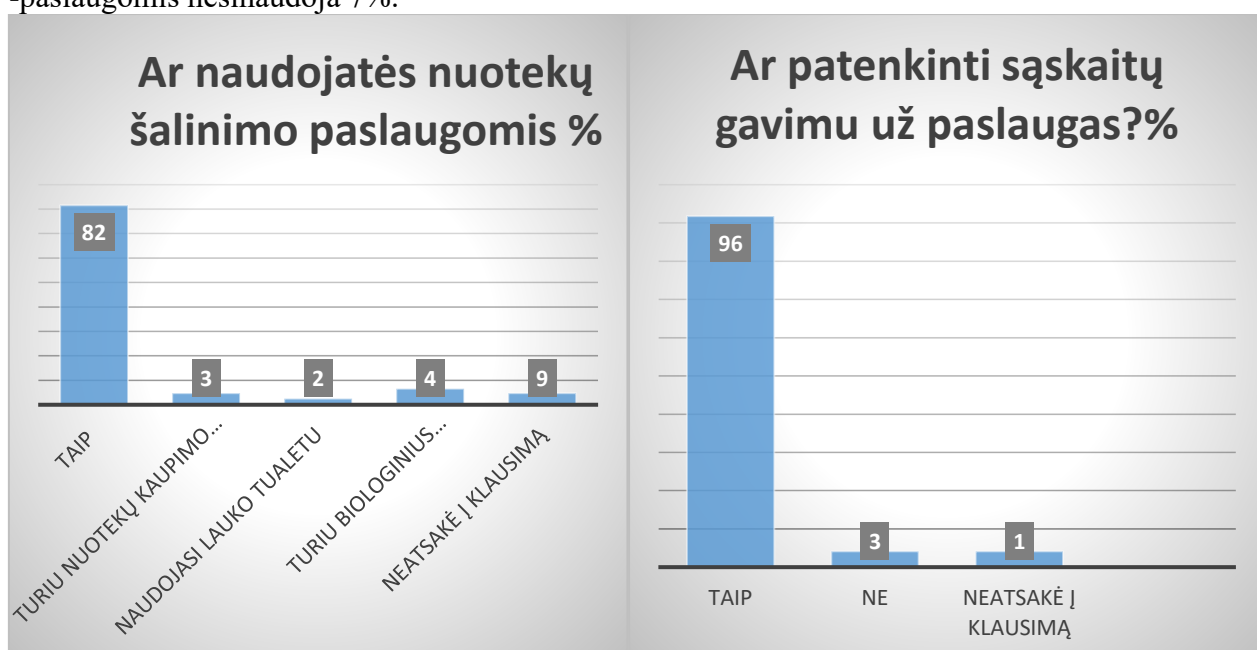

5 pav.

6pav.

KLIENTŲ INFORMAVIMAS IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO ĮVERTINIMAS

Į klausimą **ar buvote iš anksto informuoti apie planuojamus vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo pertrūkius?**-atsakiusieji respondentai atsakė taip:

- pertrūkių nebuvo-34%, (2024 m.-31%);
- taip-55%, (2024 m.-49%);
- ne- 8%, (2024 m.-10%);
- 3% (2024 m.- 10%) neatsakė į klausimą.

Ar esate patenkinti gaudami SMS žinutėmis informaciją apie geriamojo vandens tiekimo sutrikimus ir kitą informaciją?

- taip atsakė 76%, (2024 m.-71%);
- ne-2%, (2024 m.-0%);
- informacijos negauna-19%, (2024 m.-25%);
- neatsakė į klausimą -3% (2024 m.-4%).

Ar greitai bendrovės darbuotojai reagavo į gautus pranešimus?

- 68% (2024 m.-65%) respondentų nesikreipė;
- pakankamai greitai-26%, (2024 m.-23%);
- teko laukti 1 dieną-2% (2024 m.-2%);
- teko laukti iki 3 dienų-0% (2024 m.-0.8%);
- reagavo tik po pakartotinio kreipimosi 2% (2024 m.-2%);
- 2% (2024 m.- 8%) neatsakė į klausimą.

Bendrovės administracijos darbą respondentai įvertino taip:

- labai gerai-42% (2024 m.-31%);
- gerai-49% (2024 m.-45%);
- vidutiniškai-5% (2024 m.-10 %);
- silpnai-2% (2024 m.-2%);
- 2% (2024 m.- 12%) neatsakė į klausimą.

VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ TINKLŲ EKSPLOATACIJOS IR ABONENTINIO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO ĮVERTINIMAS

Vandentiekio, nuotekų tinklų eksploatacijos padalinių įvertinimas:

- labai gerai-38% (2024 m.-26%);
- gerai-50% (2024 m.-41%);
- vidutiniškai-5% (2024 m.-10%);
- silpnai-1% (2024 m.-1%);
- 6% (2024 m.- 22%) neatsakė į klausimą.

Abonentinio skyriaus darbuotojų darbas įvertintas taip:

- labai gerai-76%, (2024 m.-54%);
- vidutiniškai-20%, (2024 m.-24%);
- blogai-1%, (2024 m.-1%);
- 3% (2024 m.- 21%) neatsakė į klausimą.

Ar patenkinti sąskaitų gavimu už paslaugas? Atsakymai buvo tokie:

- taip-95% (2024 m.-92%);
- ne-4%, (2024 m.- 4%);
- 1% (2024 m.- 4%) neatsakė į klausimą.

(žr.6 pav.).

Ar sekate teikiamą informaciją internetiniame tinklapyje www.plungesvandenys.lt?

- taip-47%, (2024 m.-37%);
- ne-51%, (2024 m.-57%);
- neatsakė į klausimą-2%, (2024 m.-6%).

Siekiant įvertinti klientų nuomonę į bendrovės sąžiningumą ir skaidrumą pateikti respondentams klausimai:

Ar yra buvę situacijų, kai bendrovės darbuotojas iš klientų reikalavo neteisėto atlygio už suteiktas paslaugas, konsultacijas ar kitaip susidūrę su korupcijos apraiškomis?

Pateikti atsakymai:

- taip-1%, (2024 m.-1%);
- ne- 98%, (2024 m.-94%);
- neatsakė į klausimą -1% (2024 m.-5%).

Ar manote, kad vykdoma bendrovės veikla sąžininga ir skaidri?

- taip- 48%, (2024 m.-27%);
- ne-3%, (2024 m.-2%);
- negaliu atsakyti (nežinau)-48%, (2024 m.-67%);

-neatsakė į klausimą-1%, (2024 m.-4%).


RESPONDENTŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI

Apibendrinant vartotojų pasiūlymus, pastabas- klientai klausė, dėl buitinių nuotekų tinklų plėtros, ypač kaimų vietovėse. Išreikštos pastabos dėl vandens kokybės, dauguma kaimų vietovėse.


Kaip ir kiekvienais metais iškyla nemažai klientų klausimų, dėl sąskaitų apmokėjimo, savitarnos tobulinimo.

Apklaustieji vartotojai bendrovės darbuotojų darbui nusiskundimų neturi ir yra patenkinti teikiamų paslaugų kokybę. Į klausimus, kuriuose buvo nurodyta klientų kontaktai buvo atsakyta.


Geriamojo vandens kokybės palyginimas

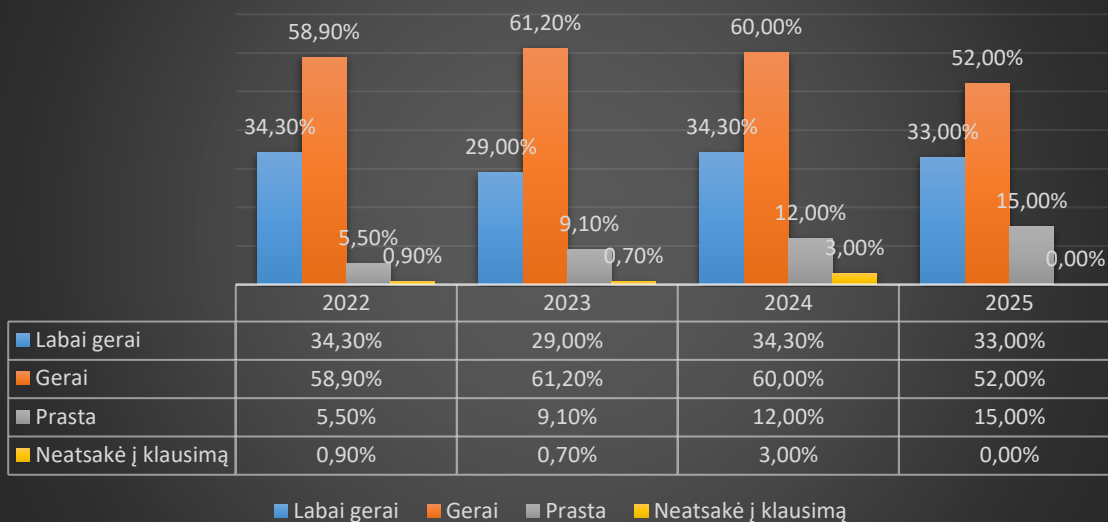


Ar geriate vandenį iš čiaupo?

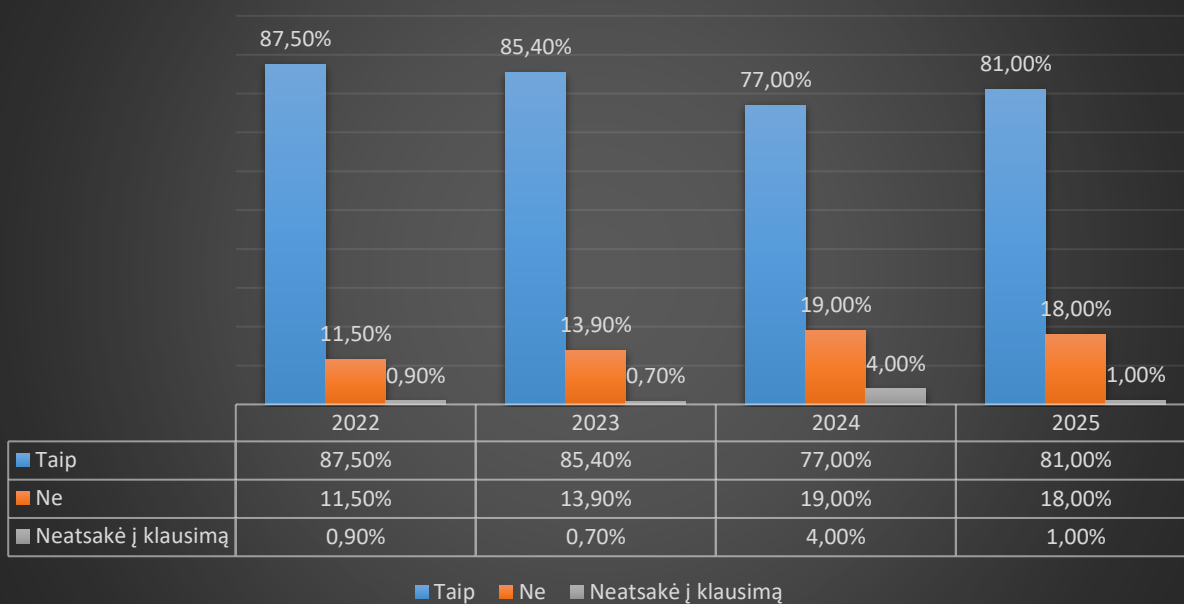

Ar buvo užtvindytos patalpos dėl tiekėjo eksploataujamos centralizuotos nuotekų sistemos darbo sutrikimų?

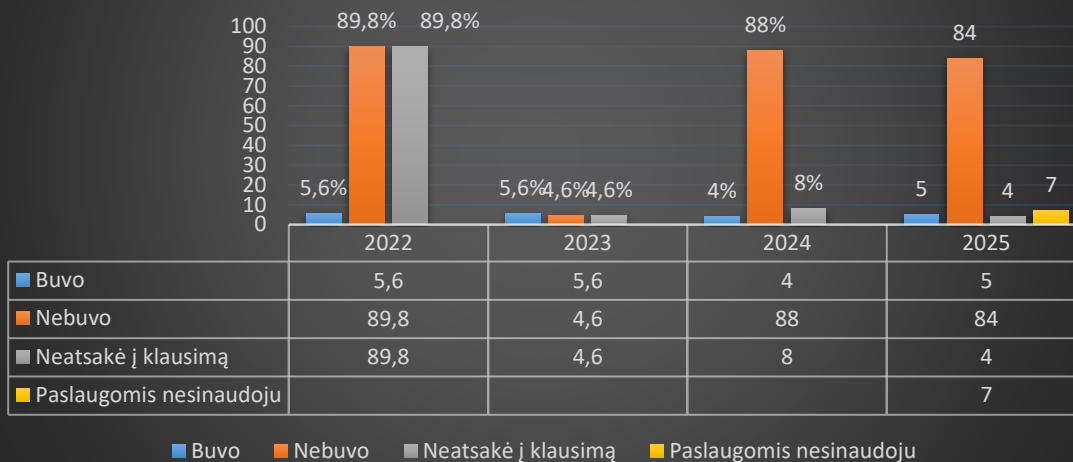

Klientų aptarnavimo skyriaus darbo įvertinimas

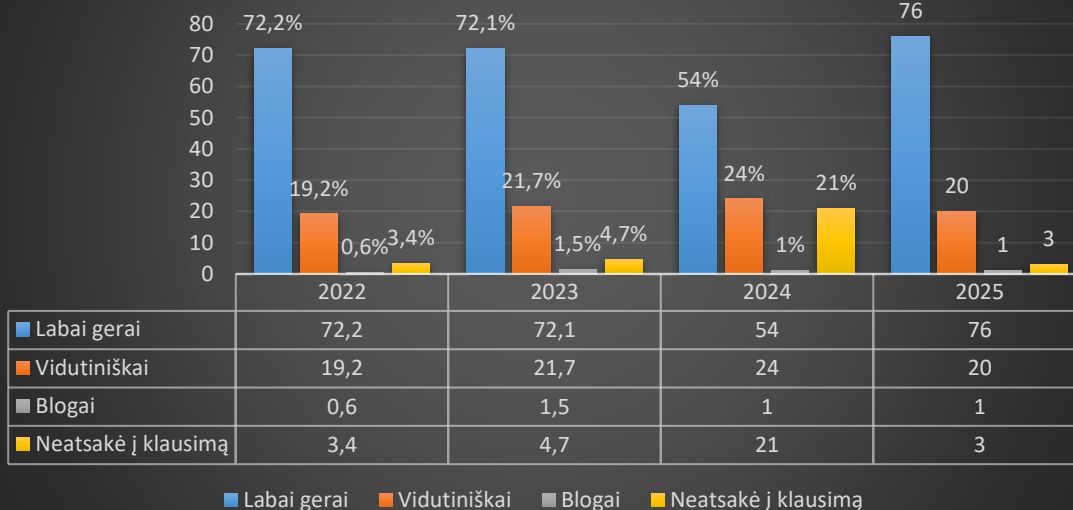

Parengė Administratorė-personalo spec. Kristina Zaborienė

2026-01-21